Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GONDRAN

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 13
Nombre de votants : 15

L'an deux mille vingt-six, le 30 septembre à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-GONDRAN dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Mme Clémence MORINIÈRE, Maire de SAINT GONDRAN, en suite de convocations en date du 25 septembre 2026 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie le même jour.

**Présents :** Mmes – M.

| | | |
|---|---|---|
| Clémence MORINIÈRE | Patrice NOBLET | |
| Christophe HELBERT | Alain BEAUMANOIR (Arrivée à 19h38) | Anthony GUIHÉNEUF |
| Véronique LEROY | | Camille LE BOULCH |
| Pierre POUSSIN | Bruno PELLOIS | Miléna MARTIN |
| Stéphanie VILGICQUEL | Jean-François CHÉNEDÉ | Olyana THÉ |

**Étaient Absentes Excusées** : Mmes Charlotte STROEYMEYT et Elisabeth JAGOT.
**Était Absent** : Néant.
**Procurations** (2) : Mme Charlotte STROEYMEYT a donné procuration à Mme Olyana THÉ et Mme Elisabeth JAGOT a donné procuration à Mme Clémence MORINIÈRE.

Autre personne présente : Mme Christine DELABROSSE, secrétaire générale de mairie, auxiliaire du secrétaire de séance.

## Rapport annuel 2025 sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif - *Délibération N°8/2026/104*

Rapporteur : M. Christophe HELBERT

M. Christophe HELBERT présente à l'assemblée le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif 2025 dressé par les services de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, document reçu en mairie le 22 septembre 2026 dont copie a été adressée aux Membres du conseil municipal à la même date.

Vu l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales relatif à la présentation au Conseil municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement (RPQS),

Il est rappelé que le RPQS est un document public ; il permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Il présente les caractéristiques du service : nombre d'abonnés, volumes facturés, détail des imports et experts d'effluents, quantité des boues issues de la station d'épuration... Il présente également les modalités de tarification du service, des indicateurs de performance (conformité de la collecte des effluents, points noirs

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

du réseau s'il y a, taux moyen de renouvellement du réseau, ainsi que le montant de la dette, des amortissements, les modalités [illegible] investissements,...).

**Présentation faite par M. HELBERT, le conseil municipal, par 12 voix POUR dont 2 procurations, 3 ABSTENTIONS et 0 CONTRE décide :**

- D'adopter le rapport 2025 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, annexé à la présente délibération.
- De transmettre aux services préfectoraux la présente délibération accompagnée dudit rapport.
- De transmettre le présent extrait de délibération à M. le Président de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné qui se chargeront de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le logiciel SISPEA (Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement).

Fait et délibéré le 02 octobre 2026
Pour extrait conforme,
La Maire,
Clémence MORINIÈRE



Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# Saint-Gondran

## assainissement collectif

# Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

# Exercice 2025

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L.2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# Table des matières

1. Caractérisation technique du service ..... 3
1.1. Présentation du territoire desservi ..... 3
1.2. Mode de gestion du service ..... 3
1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) ..... 4
1.4. Nombre d'abonnés ..... 4
1.5. Volumes facturés ..... 5
1.6. Détail des imports et exports d'effluents Sans objet ..... 5
1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ..... 5
1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert ..... 6
1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées ..... 7
1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) ..... 8
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration ..... 8
1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration ..... 8
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service ..... 9
2.1. Modalités de tarification ..... 9
2.2. Facture d'assainissement type (D204.0) ..... 10
2.3. Recettes ..... 11
3. Indicateurs de performance ..... 12
3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..... 12
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) ..... 12
3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) ..... 14
3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) ..... 14
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) ..... 14
3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) ..... 15
3.7. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) ..... 15
3.8. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) ..... 16
3.9. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) ..... 17
4. Financement des investissements ..... 18
4.1. Montants financiers ..... 18
4.2. Etat de la dette du service ..... 18
4.3. Amortissements ..... 18
4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux ..... 18
4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice ..... 18
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau ..... 19
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) ..... 19
5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ..... 19
6. Tableau récapitulatif des indicateurs ..... 20

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau ☑ **communal**
☐ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : Saint-Gondran
- Nom de l'entité de gestion: assainissement collectif
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune
- Compétences liées au service :

| | | Oui | Non |
|---|---|---|---|
| | Collecte | ☑ | ☐ |
| | Transport | ☑ | ☐ |
| | Dépollution | ☑ | ☐ |
| | Contrôle de raccordement | ☒ | ☐ |
| | Elimination des boues produites | ☐ | ☒ |
| Et à la demande des propriétaires : | Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | ☐ | ☒ |
| | Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses | ☐ | ☒ |

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : **Saint-Gondran**
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non
- Existence d'un zonage ☐ Oui, date d'approbation* : …….. ☒ Non
- Existence d'un règlement de service ☐ Oui, date d'approbation* : …….. ☒ Non

## 1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie **à autonomie financière**

* Approbation en assemblée délibérante

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'assainissement collectif dessert 511 habitants au 31/12/2025 (511 au 31/12/2024).

## 1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 199 abonnés au 31/12/2025 (199 au 31/12/2024).


La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune | Nombre total d'abonnés 31/12/2024 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2025 | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Saint-Gondran | | | |
| **Total** | **199** | **199** | **0%** |

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 199.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 0,45 abonnés/km) au 31/12/2025. (51,69 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,57 habitants/abonné au 31/12/2025. (2,57 habitants/abonné au 31/12/2024).

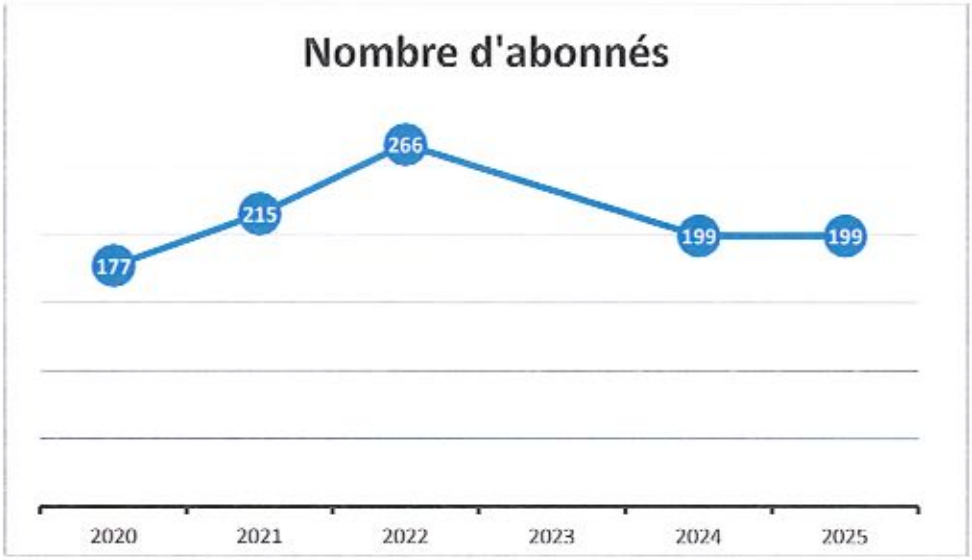


Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 1.5. Volumes facturés

| | Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Abonnés domestiques (1) | | 16 161 | |
| Abonnés non domestiques | | - | |
| **Total des volumes facturés aux abonnés** | **20 544** | **16 161** | **-21,3%** |

**(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.**

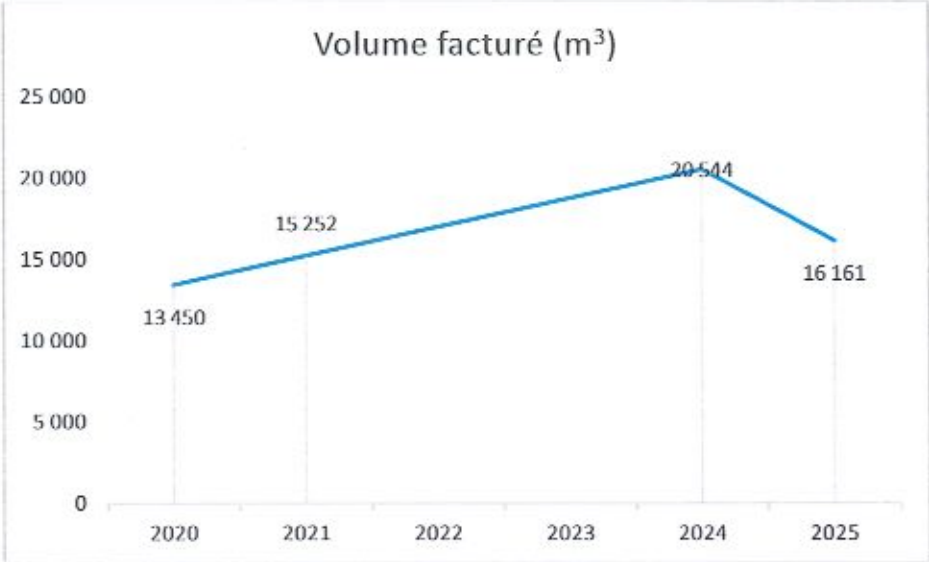


## 1.6. Détail des imports et exports d'effluents Sans objet

| Volumes exportés vers… | Volumes exportés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes exportés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation en % |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| **Total des volumes exportés** | - | - | - |
| **Volumes importés depuis…** | **Volumes importés durant l'exercice 2024 en m³** | **Volumes importés durant l'exercice 2025 en m³** | **Variation en %** |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| **Total des volumes importés** | - | - | - |

## 1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2025 (0 au 31/12/2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 0 km de réseau unitaire hors branchements,
- 439 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 439 km (3,85 km au 31/12/2024).

0 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d'équipement (cf. annexe) | Localisation | Volume éventuel de stockage |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | -- | - |

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

**STEU N°1** : Station d'épuration de ST GONDRAN
Code Sandre de la station : 0435276S0001

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Filière de traitement (cf. annexe) | Filtres Plantés |
| Date de mise en service | 01/01/1998 |
| Commune d'implantation | Saint-Gondran (35276) |
| Lieu-dit | |
| Capacité nominale STEU en EH [1] | 600 |
| Nombre d'abonnés raccordés | |
| Nombre d'habitants raccordés | |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j | 101 |

| Prescriptions de rejet | | | |
|---|---|---|---|
| Soumise à | ☒ Autorisation en date du ... 2012 \|2014<br>☐ Déclaration en date du ... | | |
| Milieu récepteur du rejet | Type de milieu récepteur<br>Nom du milieu récepteur | Eau douce de surface<br>ruisseau des Villandes, la Flume, la vilaine | |
| Polluant autorisé | Concentration au point de rejet (mg/l) | et / ou | Rendement (%) |
| $DBO_5$ | 25 | ☐ et ☐ ou | 60 |
| DCO | 90 | ☐ et ☐ ou | 60 |
| MES | 30 | ☐ et ☐ ou | 50 |
| NGL | - | ☐ et ☐ ou | - |
| NTK | 15 | ☐ et ☐ ou | - |
| pH | Entre 6 et 8.5 | ☐ et ☐ ou | - |
| $NH_4^+$ | - | ☐ et ☐ ou | - |
| Pt | - | ☐ et ☐ ou | - |

**Charges rejetées par l'ouvrage (informations dans le BAF)**

| Date du bilan 24h | Conformité (Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $DBO_5$ | | DCO | | MES | | NGL | | Pt | |
| | | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % | Conc mg/l | Rend % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[1] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

### 1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

| Boues **produites** entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN (Code Sandre : 0435276S0001) | 0 | 0 |
| **Total des boues produites** | 0 | 0 |

### 1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

| Boues **évacuées** entre le 1er janvier et le 31 décembre | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN (Code Sandre : 0435276S0001) | 0 | 0 |
| **Total des boues évacuées** | 0 | 0 |

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

## 2.1. Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

| | Au 01/01/2026 |
|---|---|
| Frais d'accès au service : | - |
| Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)[1] | 3 000 |
| Participation aux frais de branchement | - |

**[1] Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)**

| Tarifs | | Au 01/01/2025 | Au 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement [1] | 92,19 € | 103,42 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m³) | | | |
| | Prix au m³ | 1,36 €/m³ | 1,6 €/m³ |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA [2] | 10 % | 0 % |
| Redevances | | | |
| | Performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau) | 0,084 €/m³ | 0,18 €/m³ |

**[1] Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.**
**[2] L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.**

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 09/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif et la Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement


Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

| Facture type | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité** | | | |
| Part fixe annuelle | 92,19 | 103,42 | 12,2% |
| Part proportionnelle | 163,20 | 192,00 | 17,6% |
| Montant HT de la facture de 120 m³ revenant à la collectivité | 255,39 | 295,42 | 15,7% |
| **Taxes et redevances** | | | |
| Redevance de performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau) | 10,08 | 21,60 | 114,3% |
| TVA | 26,55 | 0 | -% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m³ | 36,63 | 21,60 | -41% |
| **Total** | **292,02** | **317,02** | **8,6%** |
| **Prix TTC au m³** | **2,43** | **2,64** | **8,6%** |

***ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.***

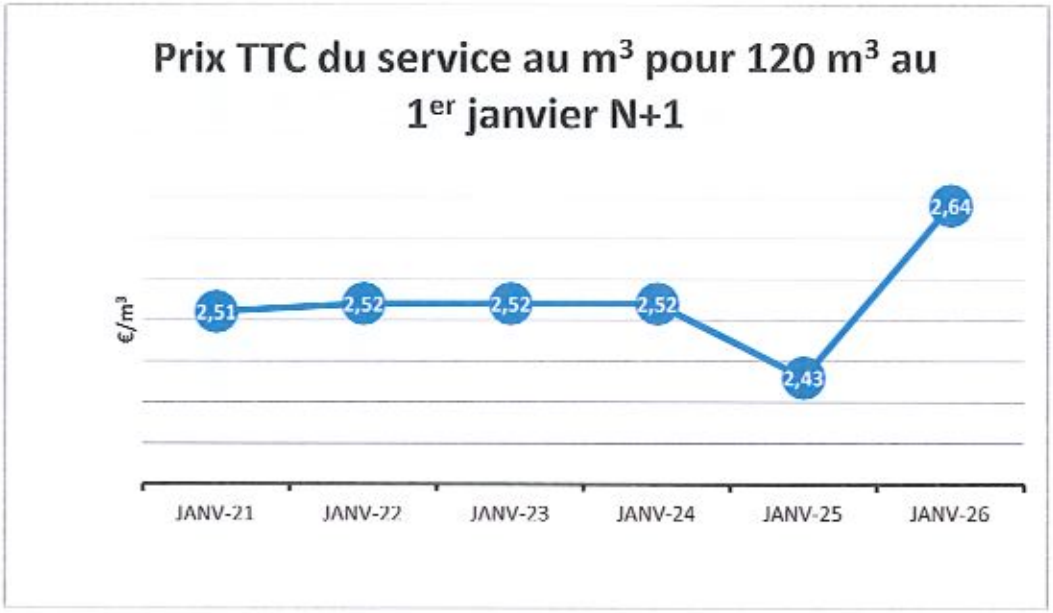


La facturation est effectuée avec une fréquence : semestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
**La compétence assainissement collectif a été transférée à la communauté de communes du Vald 'Ille Aubigné au 01/01/2026. Dans ce cadre, la communauté de commune a réévalué l'ensemble des tarifs en prévision de son programme pluriannuel d'investissement en cours de finalisation.**

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 2.3. Recettes

**Recettes de la collectivité :**

| Type de recette | Exercice 2025 en € |
|---|---|
| Redevance eaux usées usage domestique | 21 824,72 |
| *dont abonnements* | |
| Redevance eaux usées usage non domestique | |
| *dont abonnements* | |
| Recette pour boues et effluents importés | |
| Régularisations (+/-) | |
| Total recettes de facturation | |
| Recettes de raccordement | 6 000 |
| Prime de l'Agence de l'Eau | |
| Contribution au titre des eaux pluviales | |
| Recettes liées aux travaux | |
| Contribution exceptionnelle du budget général | |
| Autres recettes (remboursement contrôle de conformité) | 450 |
| Total autres recettes | |
| **Total des recettes** | **28 274,72** |

**Recettes globales :** Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2025 : 21 824,72 € (36 231 au 31/12/2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 3. Indicateurs de performance

## 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 100% des 199 abonnés potentiels.

## 3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

| | nombre de points | Valeur | points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX** (15 points) | | | |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points non : 0 point | Non | 0 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX** (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui | 0 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Non | |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 76% | |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions (2) | 0% | 0 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX** (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | 0 à 15 points sous conditions (3) | 41% | 0 |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| **TOTAL (indicateur P202.2B)** | **120** | - | **10** |

*(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*
*(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*
*(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15*
*(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte*

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 10 pour l'exercice 2025 (10 pour 2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

**(réseau collectant une charge > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

| | Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025 | Conformité exercice 2024 0 ou 100 | Conformité exercice 2025 0 ou 100 |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN | 12 | 100 | 100 |

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2024).

## 3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

**(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025 | Conformité exercice 2024 0 ou 100 | Conformité exercice 2025 0 ou 100 |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN | 12 | 0 | 100 |

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (0 en 2024).

## 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

**(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)**

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

| | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025 | Conformité exercice 2024 0 ou 100 | Conformité exercice 2025 0 ou 100 |
|---|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN | 12 | 0 | 100 |

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (0 en 2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

**Station d'épuration de ST GONDRAN : Sans Objet**

| Filières mises en œuvre | | tMS |
|---|---|---|
| Valorisation agricole | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Compostage | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Incinération | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Evacuation vers une STEU [1] | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| Autre : ... | ☐ Conforme | |
| | ☐ Non conforme | |
| *Tonnage total de matières sèches évacuées conformes* | | |

**[1] L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.**

## 3.7. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : 0

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau (0 en 2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 3.8. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

**(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)**

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).
Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

| | Nombre de bilans réalisés exercice 2025 | Nombre de bilans conformes exercice 2025 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2024 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Station d'épuration de ST GONDRAN | 1 | 1 | 100 | 100 |

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en $DBO_5$ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100.

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

## 3.9. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P 255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

| L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| 20 | identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs | Oui | Oui |
| + 10 | évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel | Non | Non |
| + 20 | enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance | Oui | Oui |
| + 30 | mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages) | Non | Oui |
| Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus | | | |
| + 10 | rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté | Non | ____ |
| + 10 | connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets | Oui | Oui |
| Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs | | | |
| + 10 | évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total | Non | ____ |
| Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes | | | |
| + 10 | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage | Non | ____ |

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 20 (20 en 2024).

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 4. Financement des investissements

## 4.1. Montants financiers

| | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 0 | 2 850 € |
| Montants des subventions en € | | - |
| Montants des contributions du budget général en € | | - |

## 4.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

| | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre 2025 (montant restant dû en €) | | 157 169 | 141 342.15 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | en capital | | - |
| | en intérêts | | - |

## 4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2025, la dotation aux amortissements a été de _____.

## 4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l'année précédente en € |
|---|---|---|
| Néant | | |
| | | |

## 4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
|---|---|---|
| Néant | | |
| | | |

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

## 5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu 0 demandes d'abandon de créance et en a accordé 0.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m$^3$ pour l'année 2025.

## 5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire | Montant en € |
|---|---|
| - | - |
| | |

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-213502768-20260930-D_8_2026_104_R-DE

# 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Valeur 2024 | Valeur 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Indicateurs descriptifs des services** | | |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | 511 | 511 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | 0 | 0 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] | 0 | 0 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] | 2,43 | 2,64 |
| | **Indicateurs de performance** | | |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | ___% | 100% |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points] | 10 | 10 |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100% | 100% |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 0% | 100% |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 0% | 100% |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | NC% | NC% |
| P207.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | ____ | 0 |